

**SỞ Y TẾ HÀ NỘI**  
**TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:1791 /KSBT-SKMT&YTTH  
V/v thông báo kết quả giám sát chất lượng  
nước sạch tại 3 nhà máy nước Cáo Đình,  
Mai Dịch, Yên Phụ, tháng 6/2025

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI  
CÔNG VĂN ĐẾN số: ✓  
Giờ:..... Ngày 01/7/25

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

Thực hiện công văn số 1152/KSBT-SKMT&YTTH ngày 13/5/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về việc giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đợt I năm 2025, ngày 19/6/2025, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã giám sát vệ sinh, ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại 3 nhà máy nước thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội: Nhà máy nước Cáo Đình, Nhà máy nước Mai Dịch và Nhà máy nước Yên Phụ. Kết quả như sau:

### **1. Thông tin chung**

3/3 nhà máy nước (NMN) sử dụng nguồn nước nguyên liệu là nước ngầm, cấp nước vào mạng phân phối của các Xí nghiệp kinh doanh Nước sạch thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

- Nhà máy nước Cáo Đình có công suất thiết kế 60.000m<sup>3</sup>/ngày đêm, sản lượng khai thác, sản xuất 45.000m<sup>3</sup>/ngày đêm. Tổng số đồng hồ cấp nước: 33.057 đồng hồ.

- Nhà máy nước Mai Dịch có công suất thiết kế 60.000m<sup>3</sup>/ngày đêm, sản lượng khai thác, sản xuất 53.000m<sup>3</sup>/ngày đêm. Tổng số đồng hồ cấp nước: 32.272 đồng hồ.

- Nhà máy nước Yên Phụ có công suất thiết kế 100.000m<sup>3</sup>/ngày đêm, sản lượng khai thác, sản xuất 75.000 đến 77.000m<sup>3</sup>/ngày đêm. Tổng số đồng hồ cấp nước: 70.516 đồng hồ.

### **2. Hồ sơ theo dõi, quản lý về chất lượng nước sạch và công tác nội kiểm chất lượng nước**

#### **2.1. Hồ sơ theo dõi về chất lượng nước sạch**

- 3/3 đơn vị thực hiện thử nghiệm chất lượng nước nguyên liệu định kỳ hằng năm đối với các giếng khai thác. Lần thử nghiệm gần nhất tháng 4 và 5/2025 thử nghiệm 13 thông số pH, NH<sup>4+</sup>, NO<sup>2-</sup>, NO<sup>3-</sup>, Chỉ số Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, Mn<sup>2+</sup>, Sắt, Asen, TDS, Coliforms, E.Coli.

- 3/3 NMN có sổ theo dõi việc lưu mẫu nước.

- Hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nước: 3/3 NMN có sổ giao nhận và hồ sơ theo dõi sử dụng hóa chất, trong đó 3 NMN sử dụng PAC, Polyme, 2 NMN sử dụng Clo lỏng, 1 NMN sử dụng Javen.

## **2.2. Công tác nội kiểm chất lượng nước**

3/3 NMN thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch định kỳ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT; đủ số mẫu, đủ tần suất đối với thông số nhóm A; tuy nhiên thực hiện thử nghiệm các thông số nhóm B không đúng tần suất theo quy định. Cụ thể như sau:

- Thông số nhóm A: 3/3 đơn vị thử nghiệm đủ 8/8 thông số hằng tháng, mỗi lần thử nghiệm đủ số lượng mẫu. Kết quả nội kiểm lần gần nhất tháng 5/2025 (mỗi nhà máy: 1 mẫu tại NMN và 5 đến 7 mẫu trên mạng lưới đường ống phân phối), 100% số mẫu đạt quy chuẩn.

- Thông số nhóm B:

3/3 đơn vị thử nghiệm đủ 91 thông số, đủ số lượng mẫu lần gần nhất tháng 11/2024, kết quả 100% số mẫu đạt quy chuẩn.

Năm 2025: 3/3 đơn vị thử nghiệm 10/91 thông số nhóm B gồm Amoni, Nitrite, Nitrat, chỉ số Pecmanganat, Clorua, Độ cứng, Sắt, Mangan, Tụ cầu vàng, Trực khuẩn mủ xanh vào tháng 5/2025, đủ số mẫu đối với mỗi nhà máy. Kết quả 100% số mẫu đạt quy chuẩn. Đối với 81 thông số còn lại, ngày 18/6/2025 đơn vị báo cáo đã lấy mẫu và gửi thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1, hiện chưa có kết quả (quá 6 tháng tính từ lần nội kiểm gần nhất).

## **2.3. Việc thực hiện thông tin, báo cáo chất lượng nước**

3/3 NMN đã thực hiện công khai thông tin về chất lượng nước trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, thực hiện báo cáo kết quả nội kiểm theo quy định.

## **3. Kết quả giám sát vệ sinh chung**

- Khu vực ngoại cảnh và khu vực xử lý nước của cả 3 NMN có chế độ vệ sinh thường xuyên. Bể chứa nước thành phẩm có nắp đậy kín, khoá an toàn.

- Hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nước đủ nhãn.

## **4. Ngoại kiểm chất lượng nước (Phiếu kết quả thử nghiệm đính kèm)**

- Số lượng mẫu: Lấy 9 mẫu nước tại 3 đơn vị. Tại mỗi NMN, đoàn lấy 3 mẫu nước thành phẩm, bao gồm: 1 mẫu tại vòi sau bơm II (bơm từ bể chứa của NMN ra mạng lưới đường ống phân phối) và 2 mẫu nước trên mạng lưới đường ống phân phối.

- Thông số thử nghiệm: 18 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT: Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Chloride, Độ cứng, Sắt, Mangan, Sunphat, Nitrit, Nitrat, Clor dư tự do, Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

- Kết quả thử nghiệm: 9/9 mẫu đạt quy chuẩn.

## 5. Đề nghị

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội chỉ đạo các nhà máy nước và đơn vị thành viên liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.

- Nghiêm túc thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch đủ thông số, số mẫu, tần suất; tiếp tục thực hiện chế độ công khai thông tin và báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch và các nội dung khác theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực đến ngày 30/6/2025 và Thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.


Địa chỉ liên hệ: Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội - 70 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 0243.7730.176. Email: gsnuochanoi@gmail.com

### Nơi nhận:

- Như trên (để th/hiện);
  - Sở Y tế HN
  - Sở Xây dựng HN
  - Sở NN&MT HN
  - Thanh tra - Sở Y tế
  - GĐ TTKSBT TPHN
  - Lưu: VT, SKMT-YTTH. Hiệu
- (để  
b/cáo);

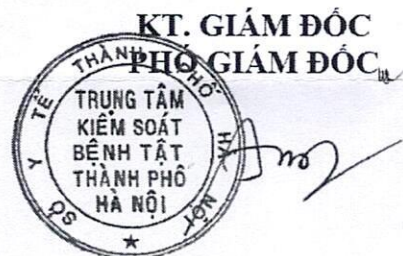

Nguyễn Thị Kiều Anh